

„Gasili” halę produkcyjną

Data publikacji: 27.06.2024 18:12

W wyniku awarii jednego z urządzeń linii technologicznej doszło do pożaru w budynku hali produkcyjnej – taki był scenariusz ćwiczeń strażaków, które w ostatnich dniach (25 - 27.06.2024) miały miejsce w Strumieniu.

Ćwiczenia strażaków w Strumieniu, fot. st. ogn. Michał Fielek/Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie na FB

W dniach 25 - 27.06 2024 r. na terenie Zakładu Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o. w Strumieniu odbyły się ćwiczenia realizowane w ramach rocznego planu ćwiczeń na obiektach, zorganizowane przed Dowódcę JRG nr 2 PSP w Skoczowie wraz z Komendantem Miejsko – Gminnym ZOSP RP w Strumieniu.

- Tematyka przedsięwzięcia obejmowała doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów w budynkach produkcyjno-magazynowych. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku awarii jednego z urządzeń linii technologicznej doszło do pożaru w budynku hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną o powierzchni wew. ok. 3500 m² – informuje rzecznik prasowy Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, st. asp. Jakub Maciążek.

Scenariusz przewidywał, że w chwili dojazdu pierwszych sił i środków JOP pożarem objęte było urządzenie na podeście technologicznym (wysokość. 2 m) w części produkcyjnej obiektu.

- Cała kubatura pomieszczenia hali produkcyjnej zadymiona, ponadto do zadymienia doszło także w części biurowo-socjalnej na II kondygnacji (osobna strefa pożarowa) w związku z pozostawieniem otwartego okna skierowanego na część produkcyjną. Zagrożone oddziaływaniem termicznym były przyległe do urządzenia stanowiska, w których elementem były wanny wypełnione materiałami niebezpiecznymi. W budynku przebywało 20 pracowników, ewakuowali się przed przybyciem zastępów – uzyskano informację, że brak 2 pracowników produkcji oraz 1 pracownika biurowego – opisuje Maciążek.

Jak zauważa oficer prasowy cieszyńskiej PSP, ćwiczenia miały na celu zapoznanie ćwiczących z obiektem i warunkami ochrony przeciwpożarowej, przedstawienie ćwiczącym specyfiki i doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach produkcyjno-magazynowych, sprawdzenie warunków dojazdu i możliwości manewrowania pojazdami pożarniczymi na terenie obiektu, sprawdzenie znajomości procedur realizacji medycznych działań ratowniczych, przygotowanie personelu obiektu do współpracy z Kierującym Działaniem Ratowniczym na wypadek pożaru i innego zagrożenia, sprawdzenie możliwości zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu, doskonalenie współpracy ratowników OSP i PSP, sprawdzenie i doskonalenie zasad organizacji łączności na potrzeby działań ratowniczych, ocena przydatności zastosowania bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby wsparcia kierującego działaniem ratowniczym (sztabu akcji) podczas zdarzeń z przedmiotowej kategorii.

Ponadto ćwiczenia miały na celu realizację w warunkach zbliżonych do realnego zagrożenia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w systemie przetłaczania – doskonalonego w dniach 20-22.06.2024 r. podczas warsztatów zorganizowanych przez JRG nr 2 PSP w Skoczowie dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w obszarze chronionym jednostki.




Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie

on Thursday



👤 W dniach 25 - 27.06 2024 r. na terenie Zakładu Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o. w Strumieniu odbyły się ćwiczenia realizowane w ramach rocznego planu ćwiczeń na obiektach, zorganizowane przed Dowódcę JRG nr 2 PSP w Skoczowie wraz z Komendantem Miejsko – Gminnym ZOSP RP w Strumieniu.

Tematyka przedsięwzięcia obejmowała doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów w budynkach produkcyjno-magazynowych. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku a... [See more](#)

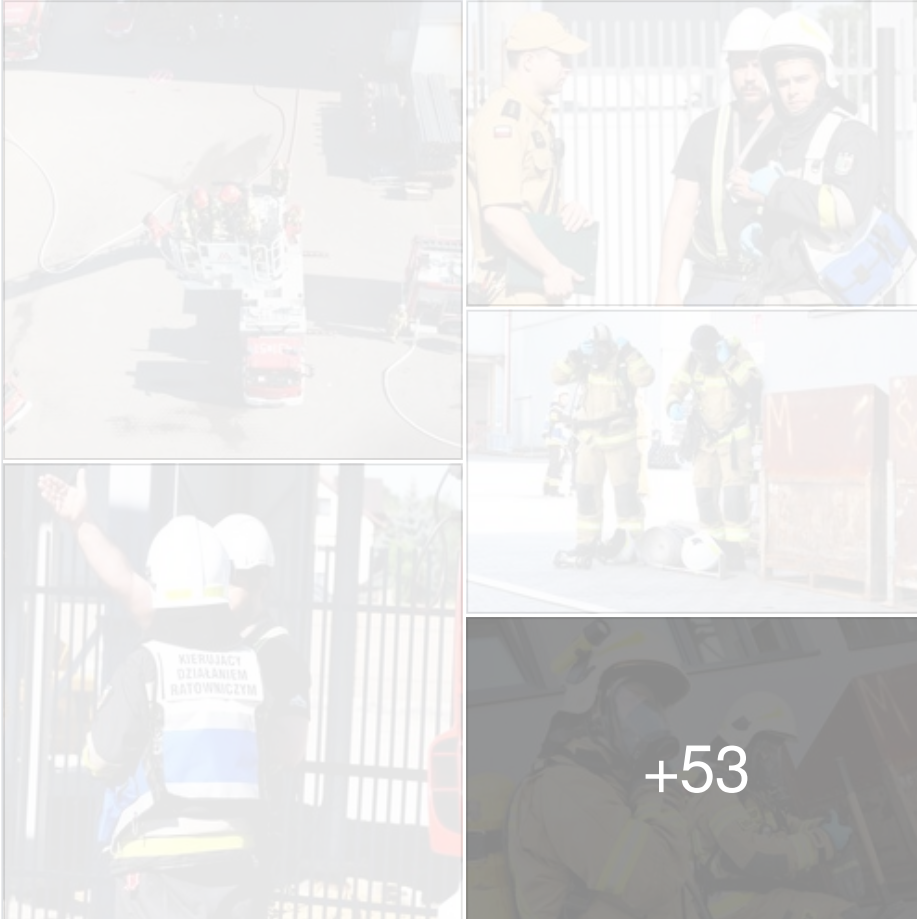

👍 53 💬 Comment ➦ 10

NG/mat.pras.